

沈阳市建设工程规划许可批前公示板

规划设计方案总平面图

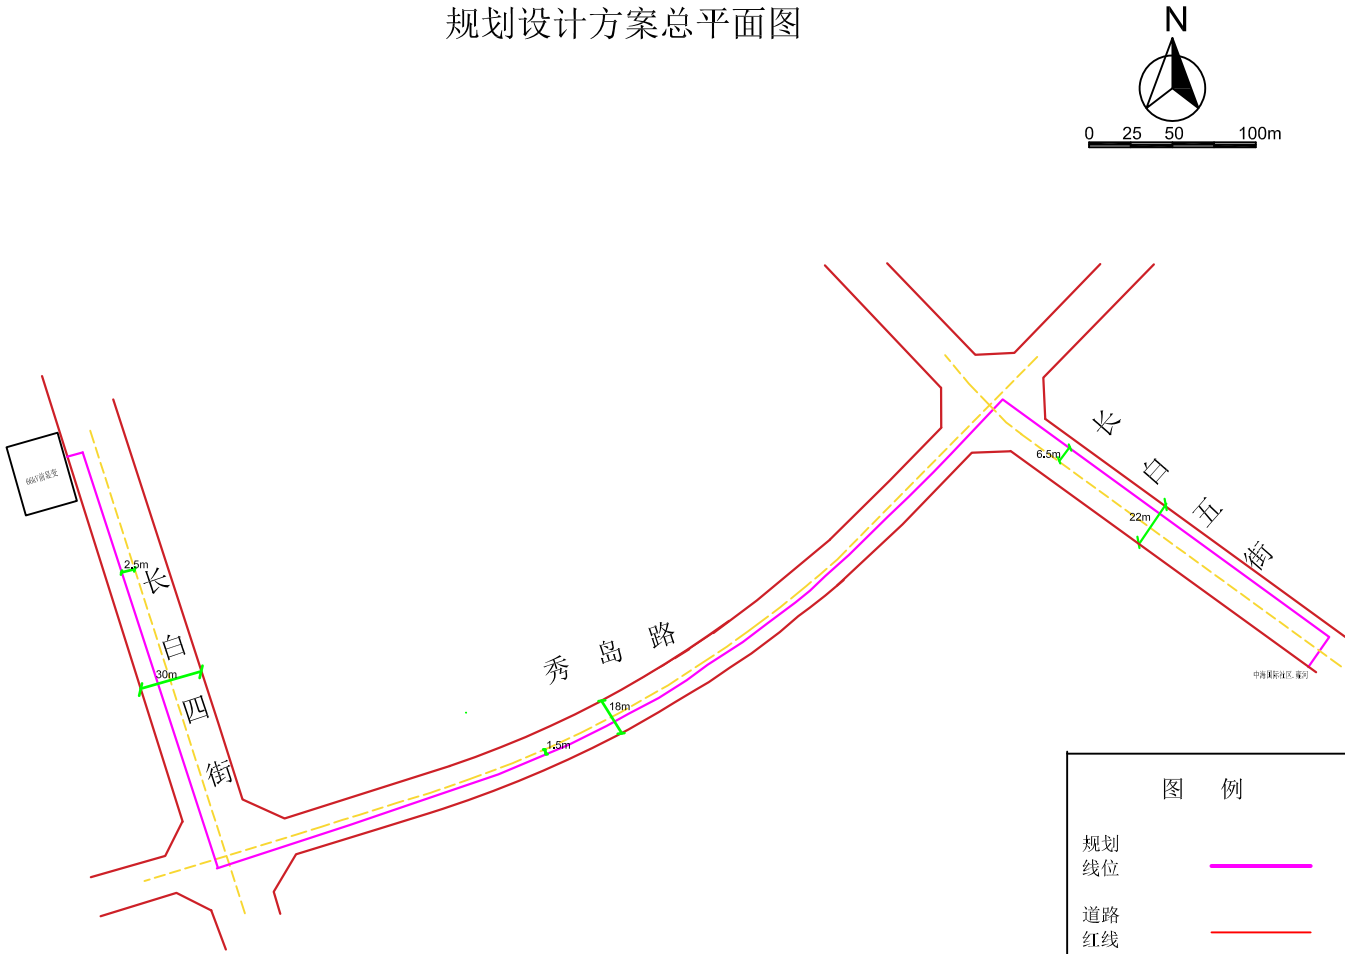


图 例	
规划线位	
道路红线	
规划绿地	
规划河流	
其他备注	

公示信息

- 辽宁沈阳苏家屯10kV夹海线与66kV前显变10kV新出线网架优化加强工程项目规划许可批前公示
- 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司位于和平区长白四街、秀岛路、长白五街的辽宁沈阳苏家屯10kV夹海线与66kV前显变10kV新出线网架优化加强工程，为市政管线类项目，现予以公示并公开征求意见。
- 1、公示及收集意见日期：2025年07月17日—2025年07月25日（7个工作日）
- 2、利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见：
- ①咨询电话：
审批部门：沈阳市自然资源局和平分局，024-31912705；
建设单位：国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司，13840451194；
设计单位：辽宁飞纵电力设计有限公司，024-23934056；
- ②信函请邮寄至：沈阳市和平区嘉兴街7号（注明：“规划公示”）
（以邮戳日期为准）
- ③电子邮箱：hpfjgk-zrzyj@shenyang.gov.cn（注明：“规划公示”）
- 3、反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息；如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见。
- 4、本方案涉及的利害关系人依法享有陈述、申辩以及申请听证的权利，逾期未申请视为放弃上述权利。

沈阳市自然资源局和平分局
2025年07月17日

公示日期	2025年07月17日-2025年07月25日		
收集意见时间	2025年07月17日-2025年07月25日		
市政大类	电力	市政类型	管线
建设规模	Φ150X4孔=0.055千米；Φ150X8孔=0.775千米。 规划线位位置：详见总平面图		