


沈阳市建设工程规划许可批前公示板

规划设计方案总平面图

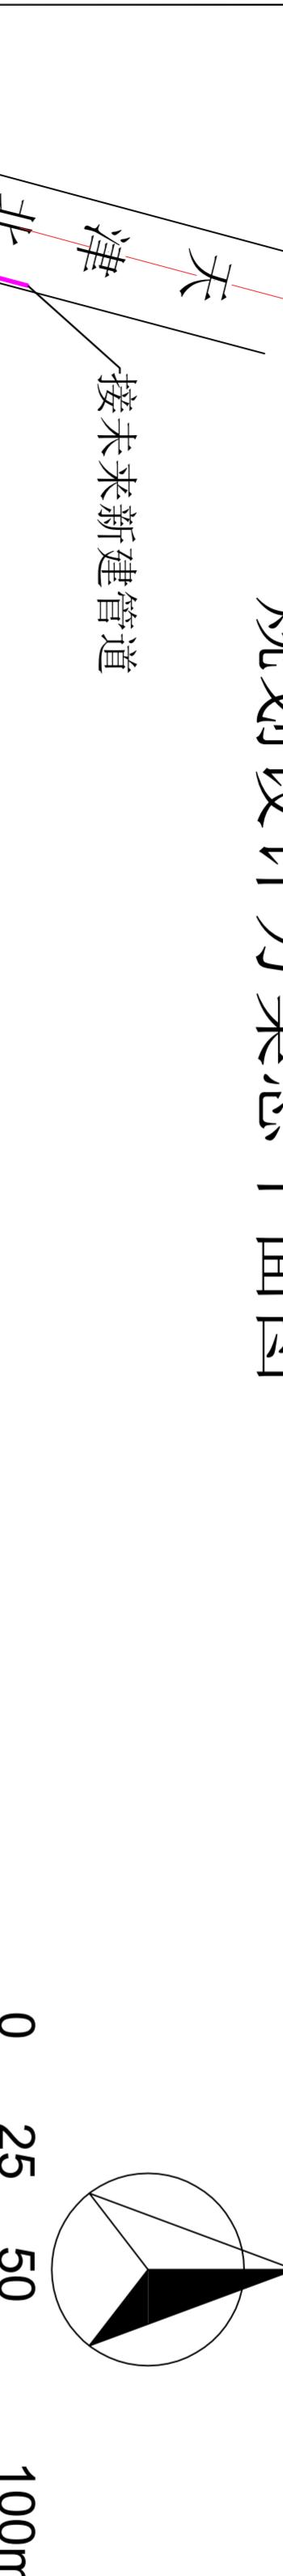

N

公示信息

国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司沈阳市和平区66千伏
广州变10千伏广凤线网架完善工程/沈阳市和平区66千伏广州
变10千伏广凤线网架完善工程项目规划许可批前公示

国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司位于和平区吉安
路、天津街、南宁北街、北一马路、南京北街的10千伏线路
延伸、网架完善工程项目，为市政管线类项目，现予以公示并
公开征求意见。

1、公示及收集意见日期：2024年7月4日--2024年7月12日
(7个工作日)
2、利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出
意见：

①咨询电话：
审批部门：沈阳市自然资源局和平分局，024-31912705；
建设单位：国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司，
024-23155382；
设计单位：沈阳电力勘测设计院有限责任公司，
024-23151527；
②信函请邮寄至：沈阳市和平区嘉兴街7号（注明：“规
划公示”）
(以邮戳日期为准)

③电子邮箱：hpfspk-zrzyj@shenyang.gov.cn (注明：“
规划公示”)

3、反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息；
如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效
意见。
4、本方案涉及的利害关系人依法享有陈述、申辩以及申请
听证的权利，逾期未申请视为放弃上述权利。

沈阳市自然资源局和平分局
2024年7月4日


接既有管线

公示日期
2024年7月4日-2024年7月12日

接未来新建管道

收集意见时间
2024年7月4日-2024年7月12日

广凤线线路延伸工程与广凤线网架完善工程相接
——接未来新建管道

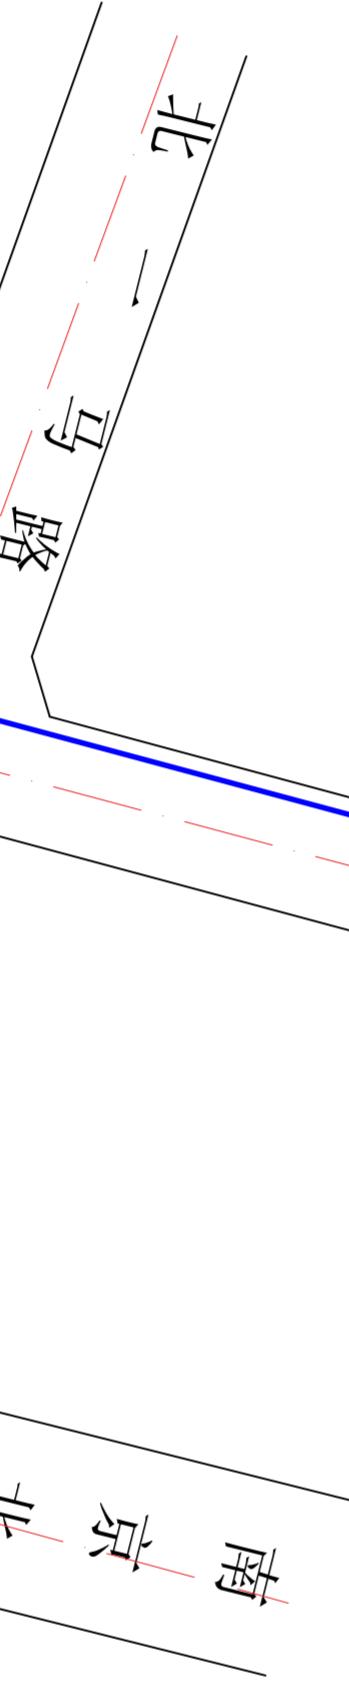

广凤线网架完善工程与广凤线网架完善工程相接
——接既有管线

图例

五洲网架完善

——接未来新建管道

广凤线延伸

——接既有管线

广凤网架完善

——接未来新建管道

道路红线

——接未来新建管道

其他备注

五洲网架完善：Φ150×12孔—14孔管径25米
广凤线延伸：Φ150×12孔—14孔管径25米
广凤网架完善：Φ150×12孔—14孔管径240米
规划线位置：五洲线至广凤线，途径天津
北街、吉安路、南宁北街、北一马路、南京
北街。