
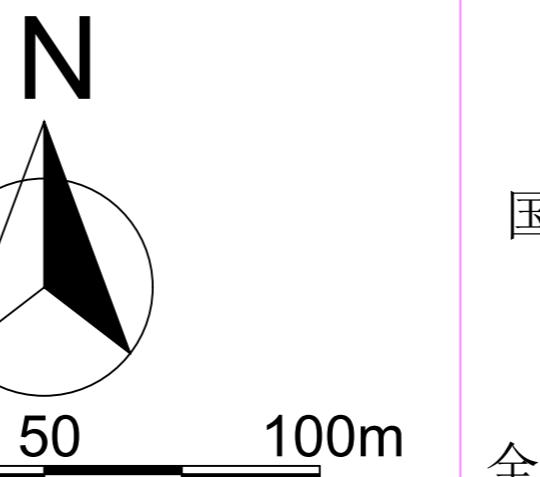
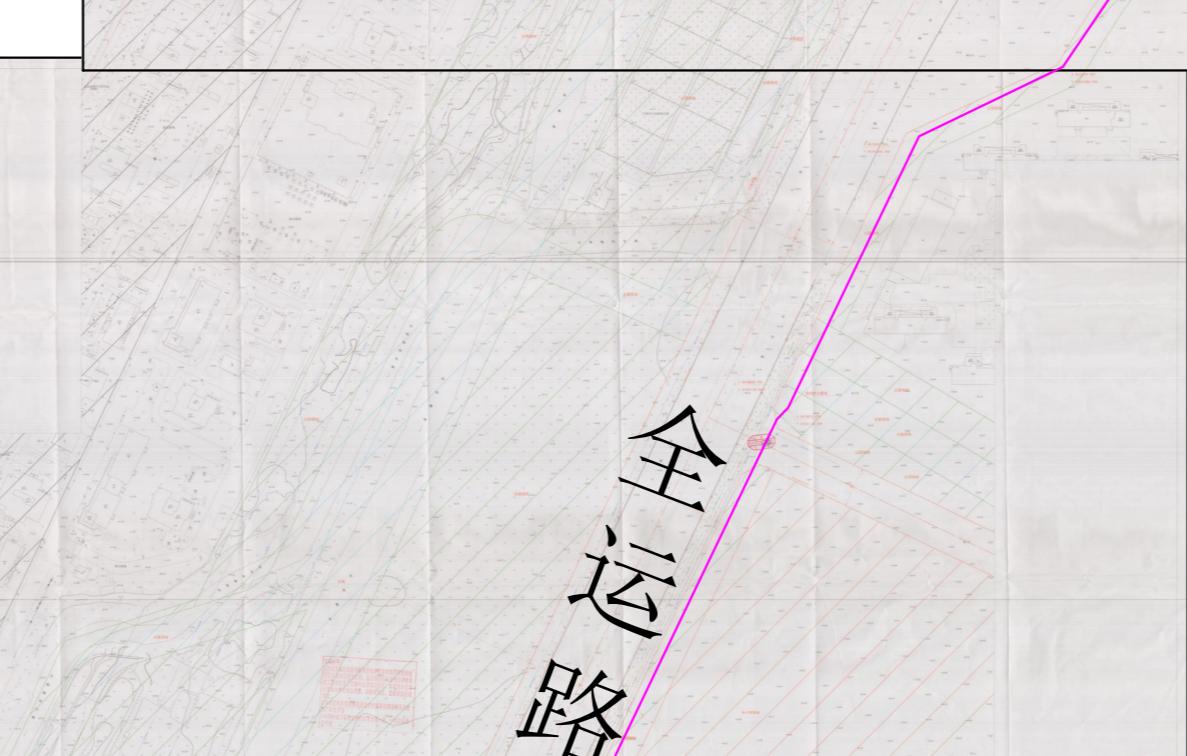
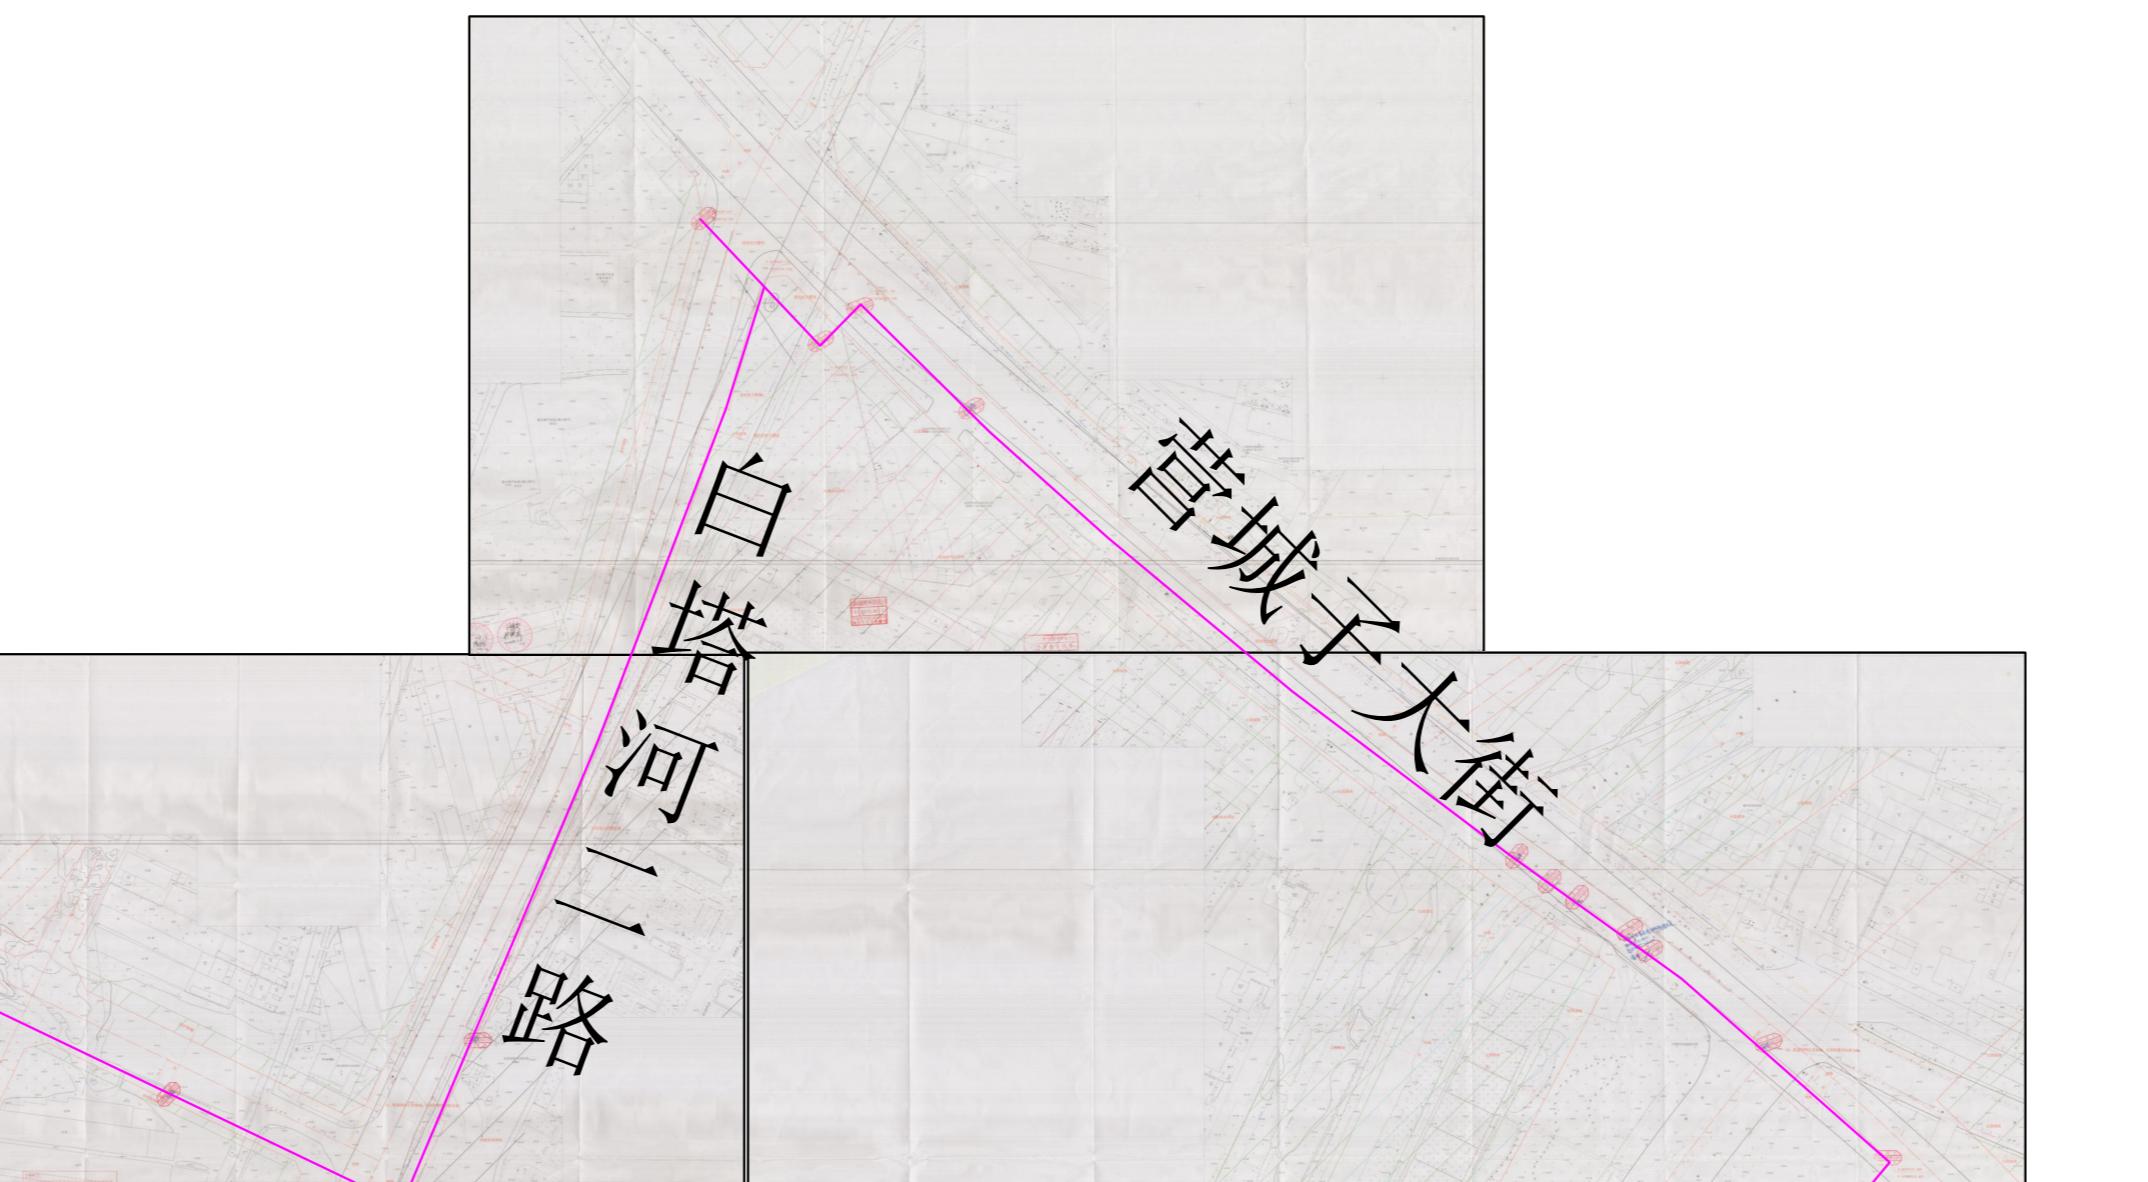
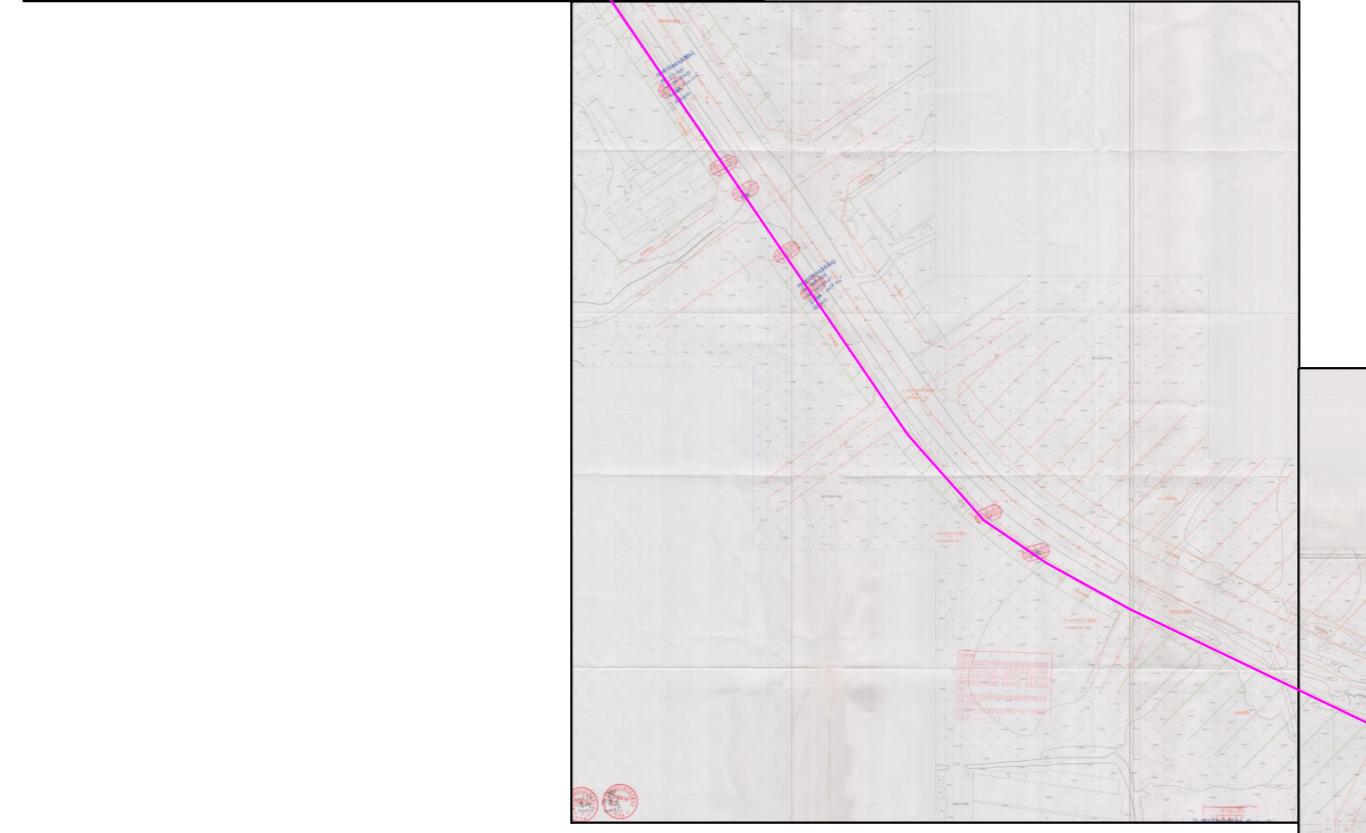


# 沈阳市建设工程（市政）规划许可批前公示板

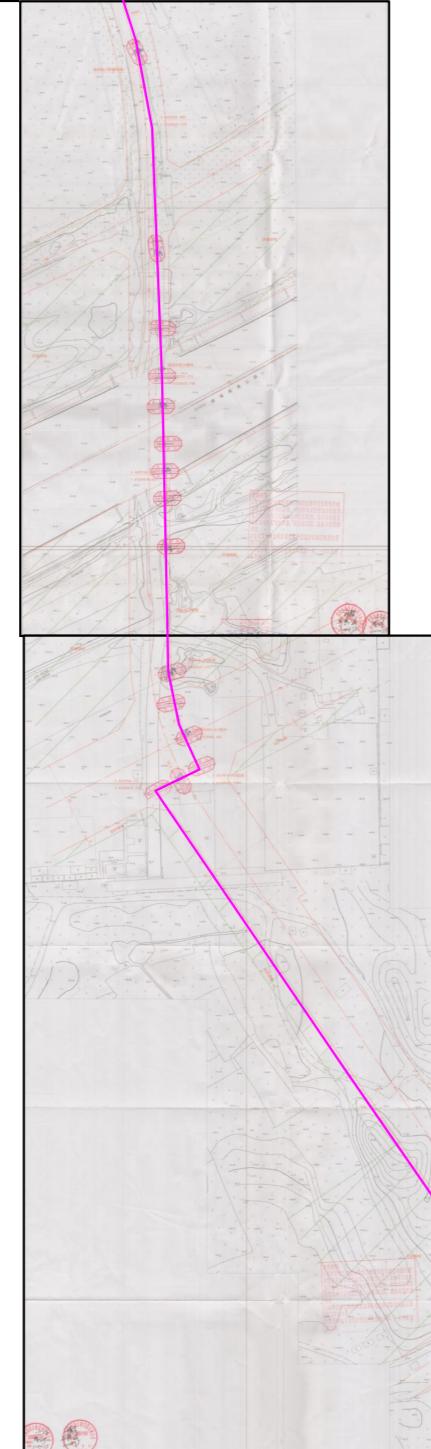

辽宁省电力有限公司沈阳供电公司的辽宁沈阳浑南10kV安东线与桑林1线网架结构优化工程  
规划许可批前公示  
辽宁沈阳浑南10kV安东线与桑林1线网架结构优化工程公示信息位于沈阳市浑南区新源街、  
站路、白塔河二路、营城子大街、全运路。建设单位现已委托设计单位按照相关技术标准  
完成建设工程规划设计方案，现予以公示并公开征求意见。

- 公示及收集意见日期：2024年9月9日--2024年9月18日（7个工作日）  
利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见：

①咨询电话：审批部门：沈阳市自然资源局，024-84821869；  
建设单位：国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司，024-23455056；  
设计单位：沈阳电能建设集团有限公司,024-23158701。

②信函请邮寄至:沈阳市浑南区全运路109号（创新天地H座9楼）沈阳市自然资源局浑南  
北科（以邮戳日期为准） 邮编：110167。

③电子邮箱：hnspk-zrzyj@shenyang.gov.cn。

反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息；如因信息不完整或不真实导致无法  
核实情况的，视为无效意见。





本方案涉及的利害关系人依法享有陈述、申辩以及申请听证等权利，逾期未申请则视  
为放弃上述权利。

国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司  
沈阳市自然资源局  
2024年9月9日


# 规划方案主要内容

规划方案包含电力管线工程一个专业，市政管线主要内容见下表

专业	起止点	新建电力规格
电力管线工程	管线自桑林变向北至全运路、向东至营城子大街、向北至白塔河二路、向西至全运站路、向北至新源街与飞云路交叉口处	本工程新建线路总长5026米

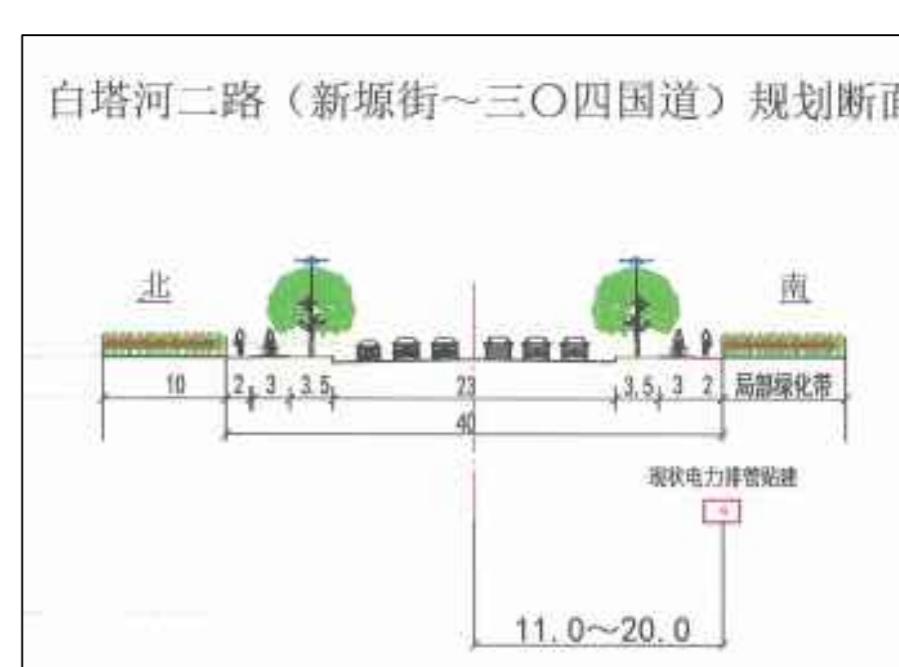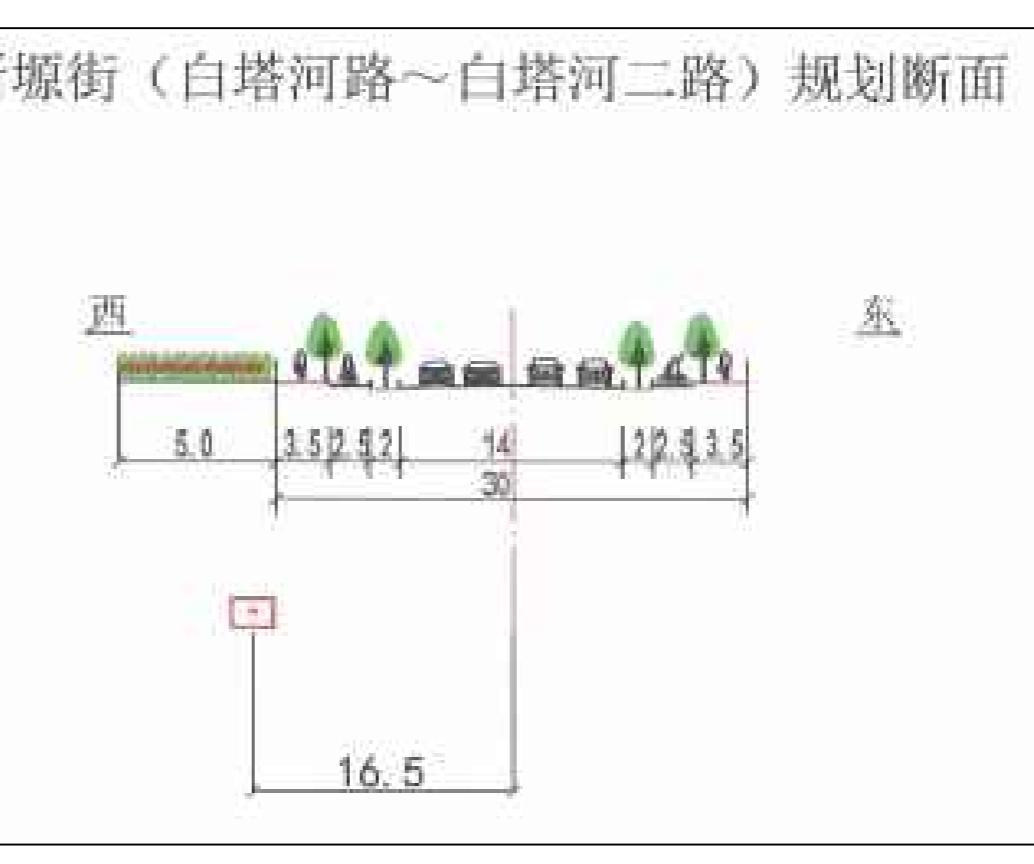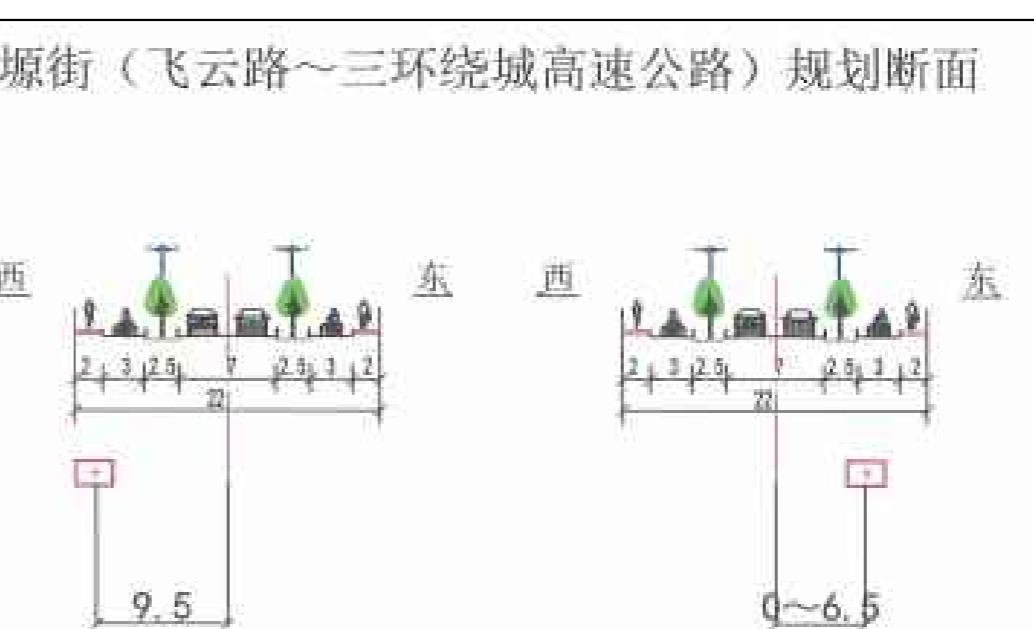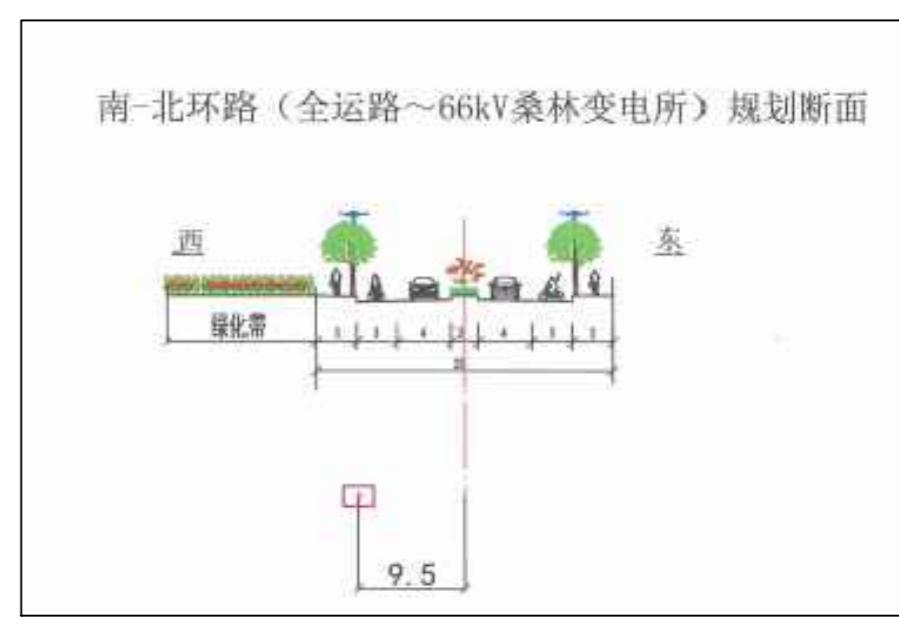

# 图例



## 规划电力管线